



POHLAD A

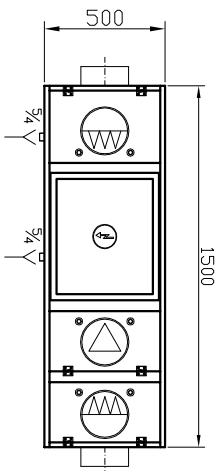


POHLAD B

COP05 - RO - O-LB-AI

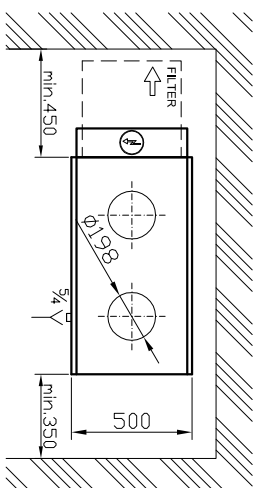

POHLAD ZHORA

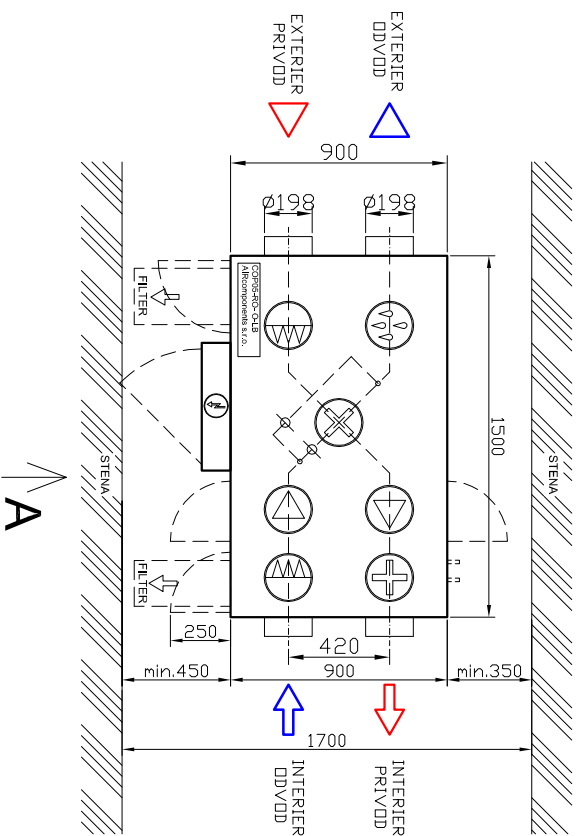

Na uzavretie VZT systému odporúčame
pred jednotku smerom do exteriéru
inštalovať spätné klapky DN 200

3D OBJEKT

Tento projekt je duševným vlastníctvom autora. Jeho šírenie a kopírovanie je povolené len so súhlasom autora.

ZARADENIE	COP05 - RO - O-LB-AI		Ohrev	Vodnýk	VO	O	Prané	P	Rezerva	5/2019	AIRcontrol	Integrovaný	AI	 V Z D U C H O T E C H N I K A AIRcomponents s.r.o. Poprad www.aircomponents.sk
Nomnálny prietok	500 m ³ /h	Rekuperácia	Elektrický	EO	CH	Výberanie filtrov	Bočné	L			Počet blokov	Samostatný	AS	
Prírodný prietok		Dostupnosť	Výparník	CH	CH	Výberanie filtrov	Spodné	B	LB		Prepádacia hmotnosť	180 kg	AI	
Prírodný prietok		Prírodný prietok	Prírodný prietok	Prírodný prietok	Prírodný prietok	Prírodný prietok	Prírodný prietok	Prírodný prietok	Prírodný prietok	Prírodný prietok	Prírodný prietok	Prírodný prietok	Prírodný prietok	